



BLOCO ALFA - COBERTURA



GRUPO/DIVISÃO	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)			
	PISO	PARDE E DIVISÓRIA	TETO E FORRO	FACHADA
E / E-1	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A	CLASSE I, II-A ou III-A	CLASSE I, II-A	CLASSE I a II-B

BLOCO ALFA - CORTE AA

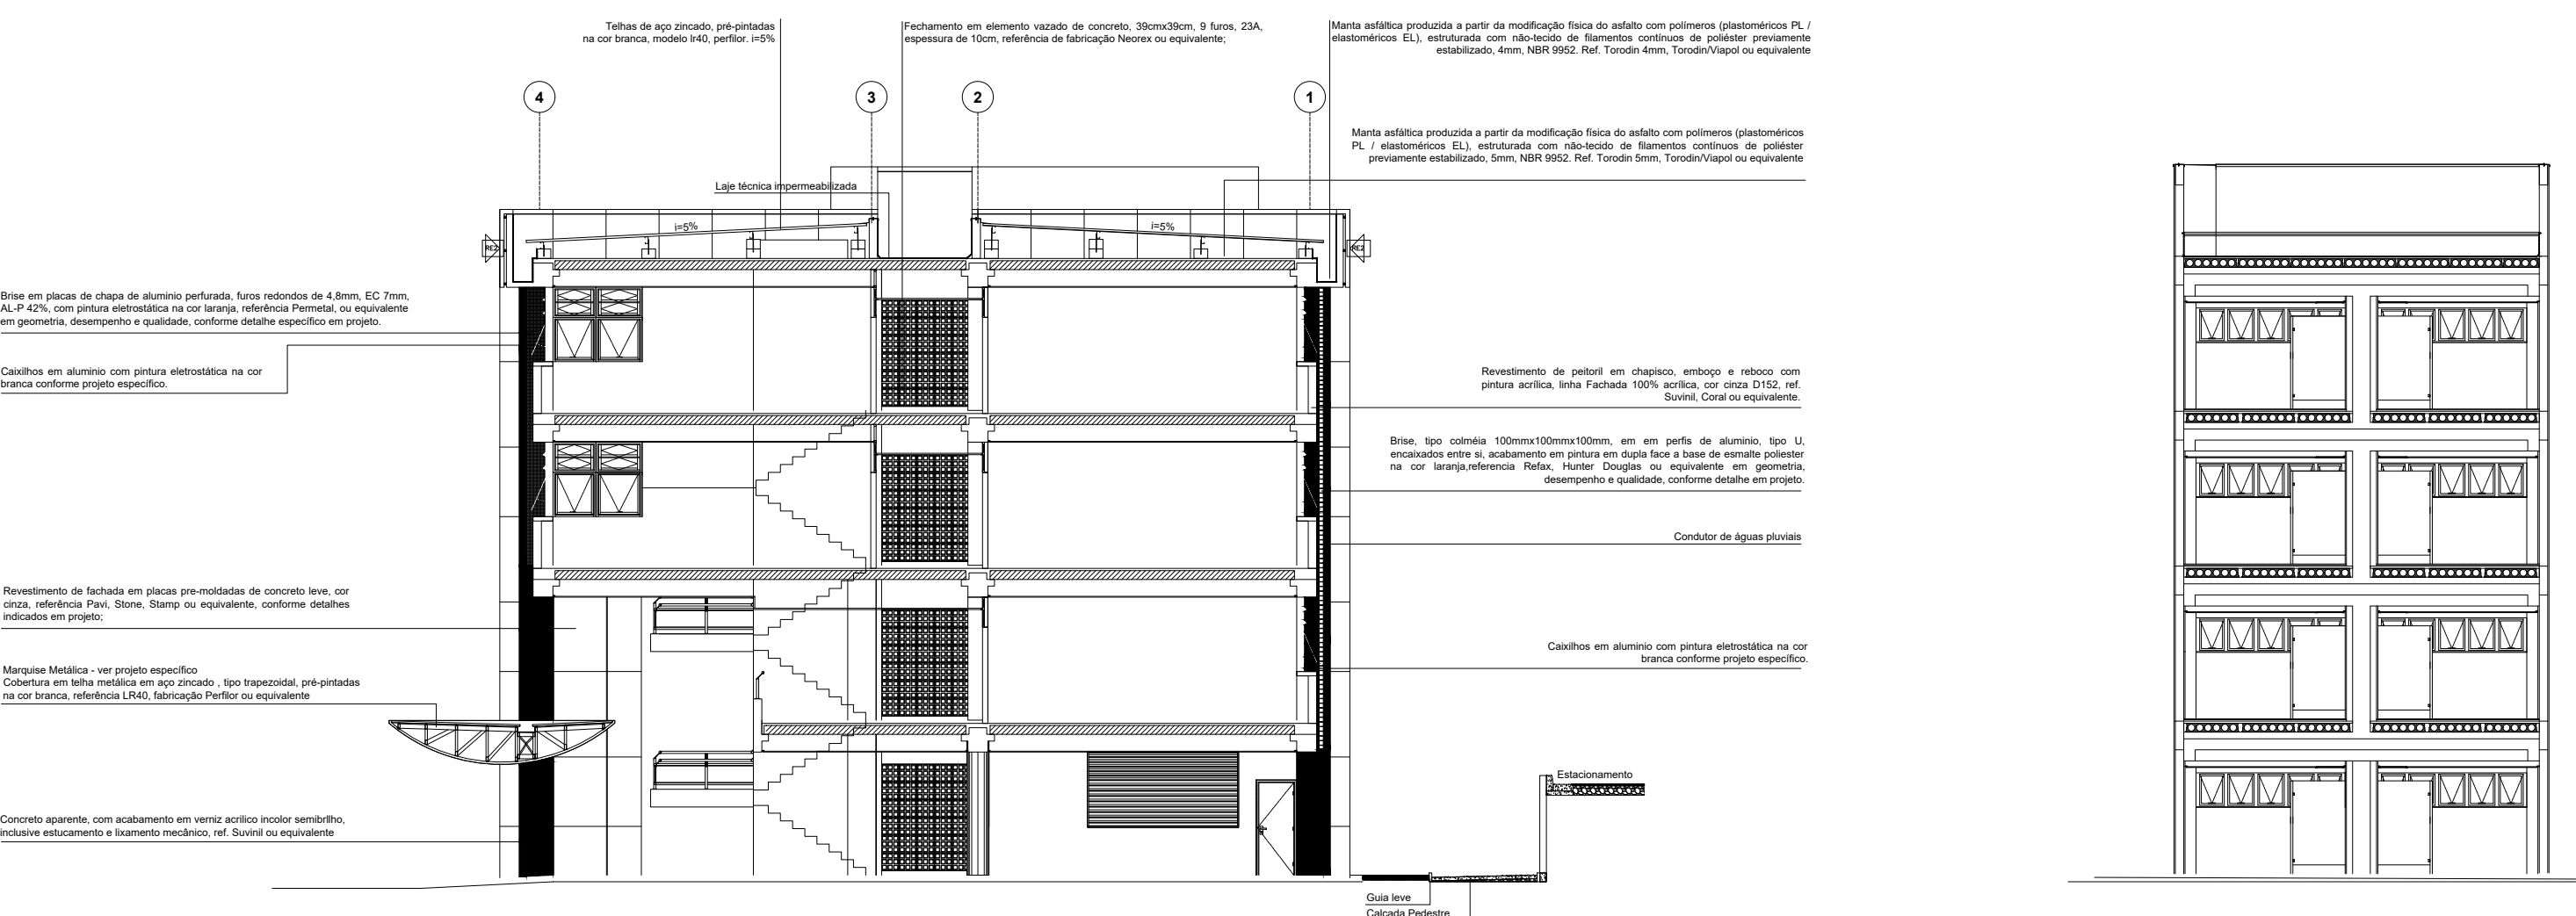


BLOCO ALFA - CORTE BB

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

QUANTITATIVO ELEMENTOS DO SPCL DESTE PAVIMENTO			
ITEM	QUANTITATIVO		
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19		
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA (2-A)	PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC (20-BC)	ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO
	EXTINTOR DE CARGA DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2)	REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO SOBRRORRIDAS	AUSADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
	HIDRANTE SIMPLES	DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE-FORRO
	REGISTRO DUPLO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)	DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENTRE-FORRO
	BOMBA DE INCÊNDIO	DETECTOR DE GAS PONTUAL
	RESERVA DE INCÊNDIO	CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL
	VASO SOB PRESSÃO	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)	SAÍDA FINAL DA ROTA
	TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	ÁREAS FRAS	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (C.O.L.)
	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	PARA-RAIO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	BARRA ANTIPÂNICO
	PAINEL REPELIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ACESSO DE VANTURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA À PROVA DE EXPLOSAÇÃO E PÓ	ESCALADA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA AO FOGO
	GRUPO MOTOGERADOR	LOCAL CONFINADO

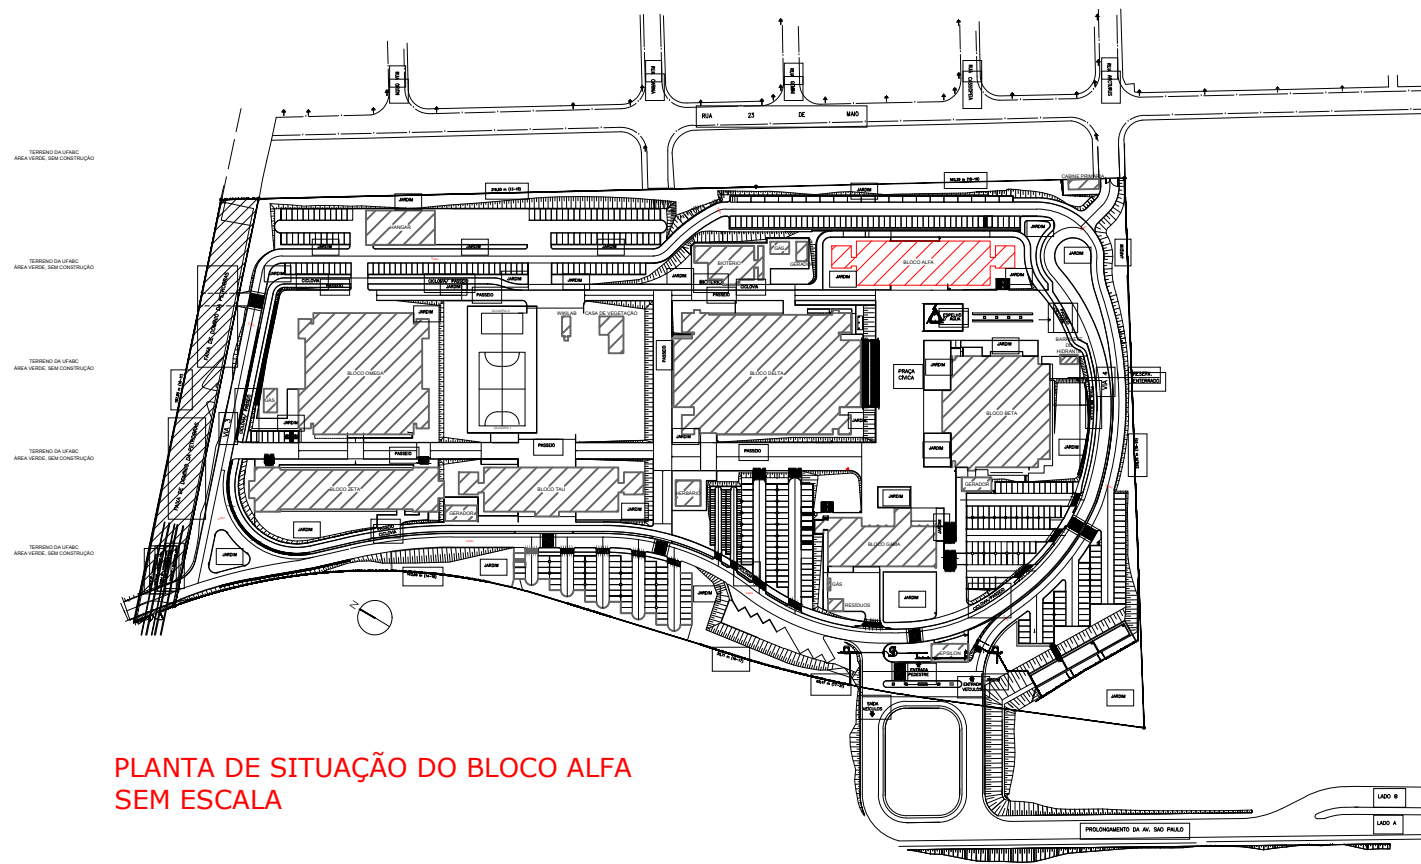

PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO ALFA SEM ESCALA