



Conforme Instrução Técnica 22/19 do Decreto Estadual 63.911/19



**JOCKEY:**  
PRESSÃO: 99 mca  
VAZÃO: 20 lpm  
(Referência Schneider)

**BARRILETE DA BOMBA DE INCÊNDIO  
RESERVA SUBTERRÂNEA E BOMBA NO NÍVEL DO PISO**

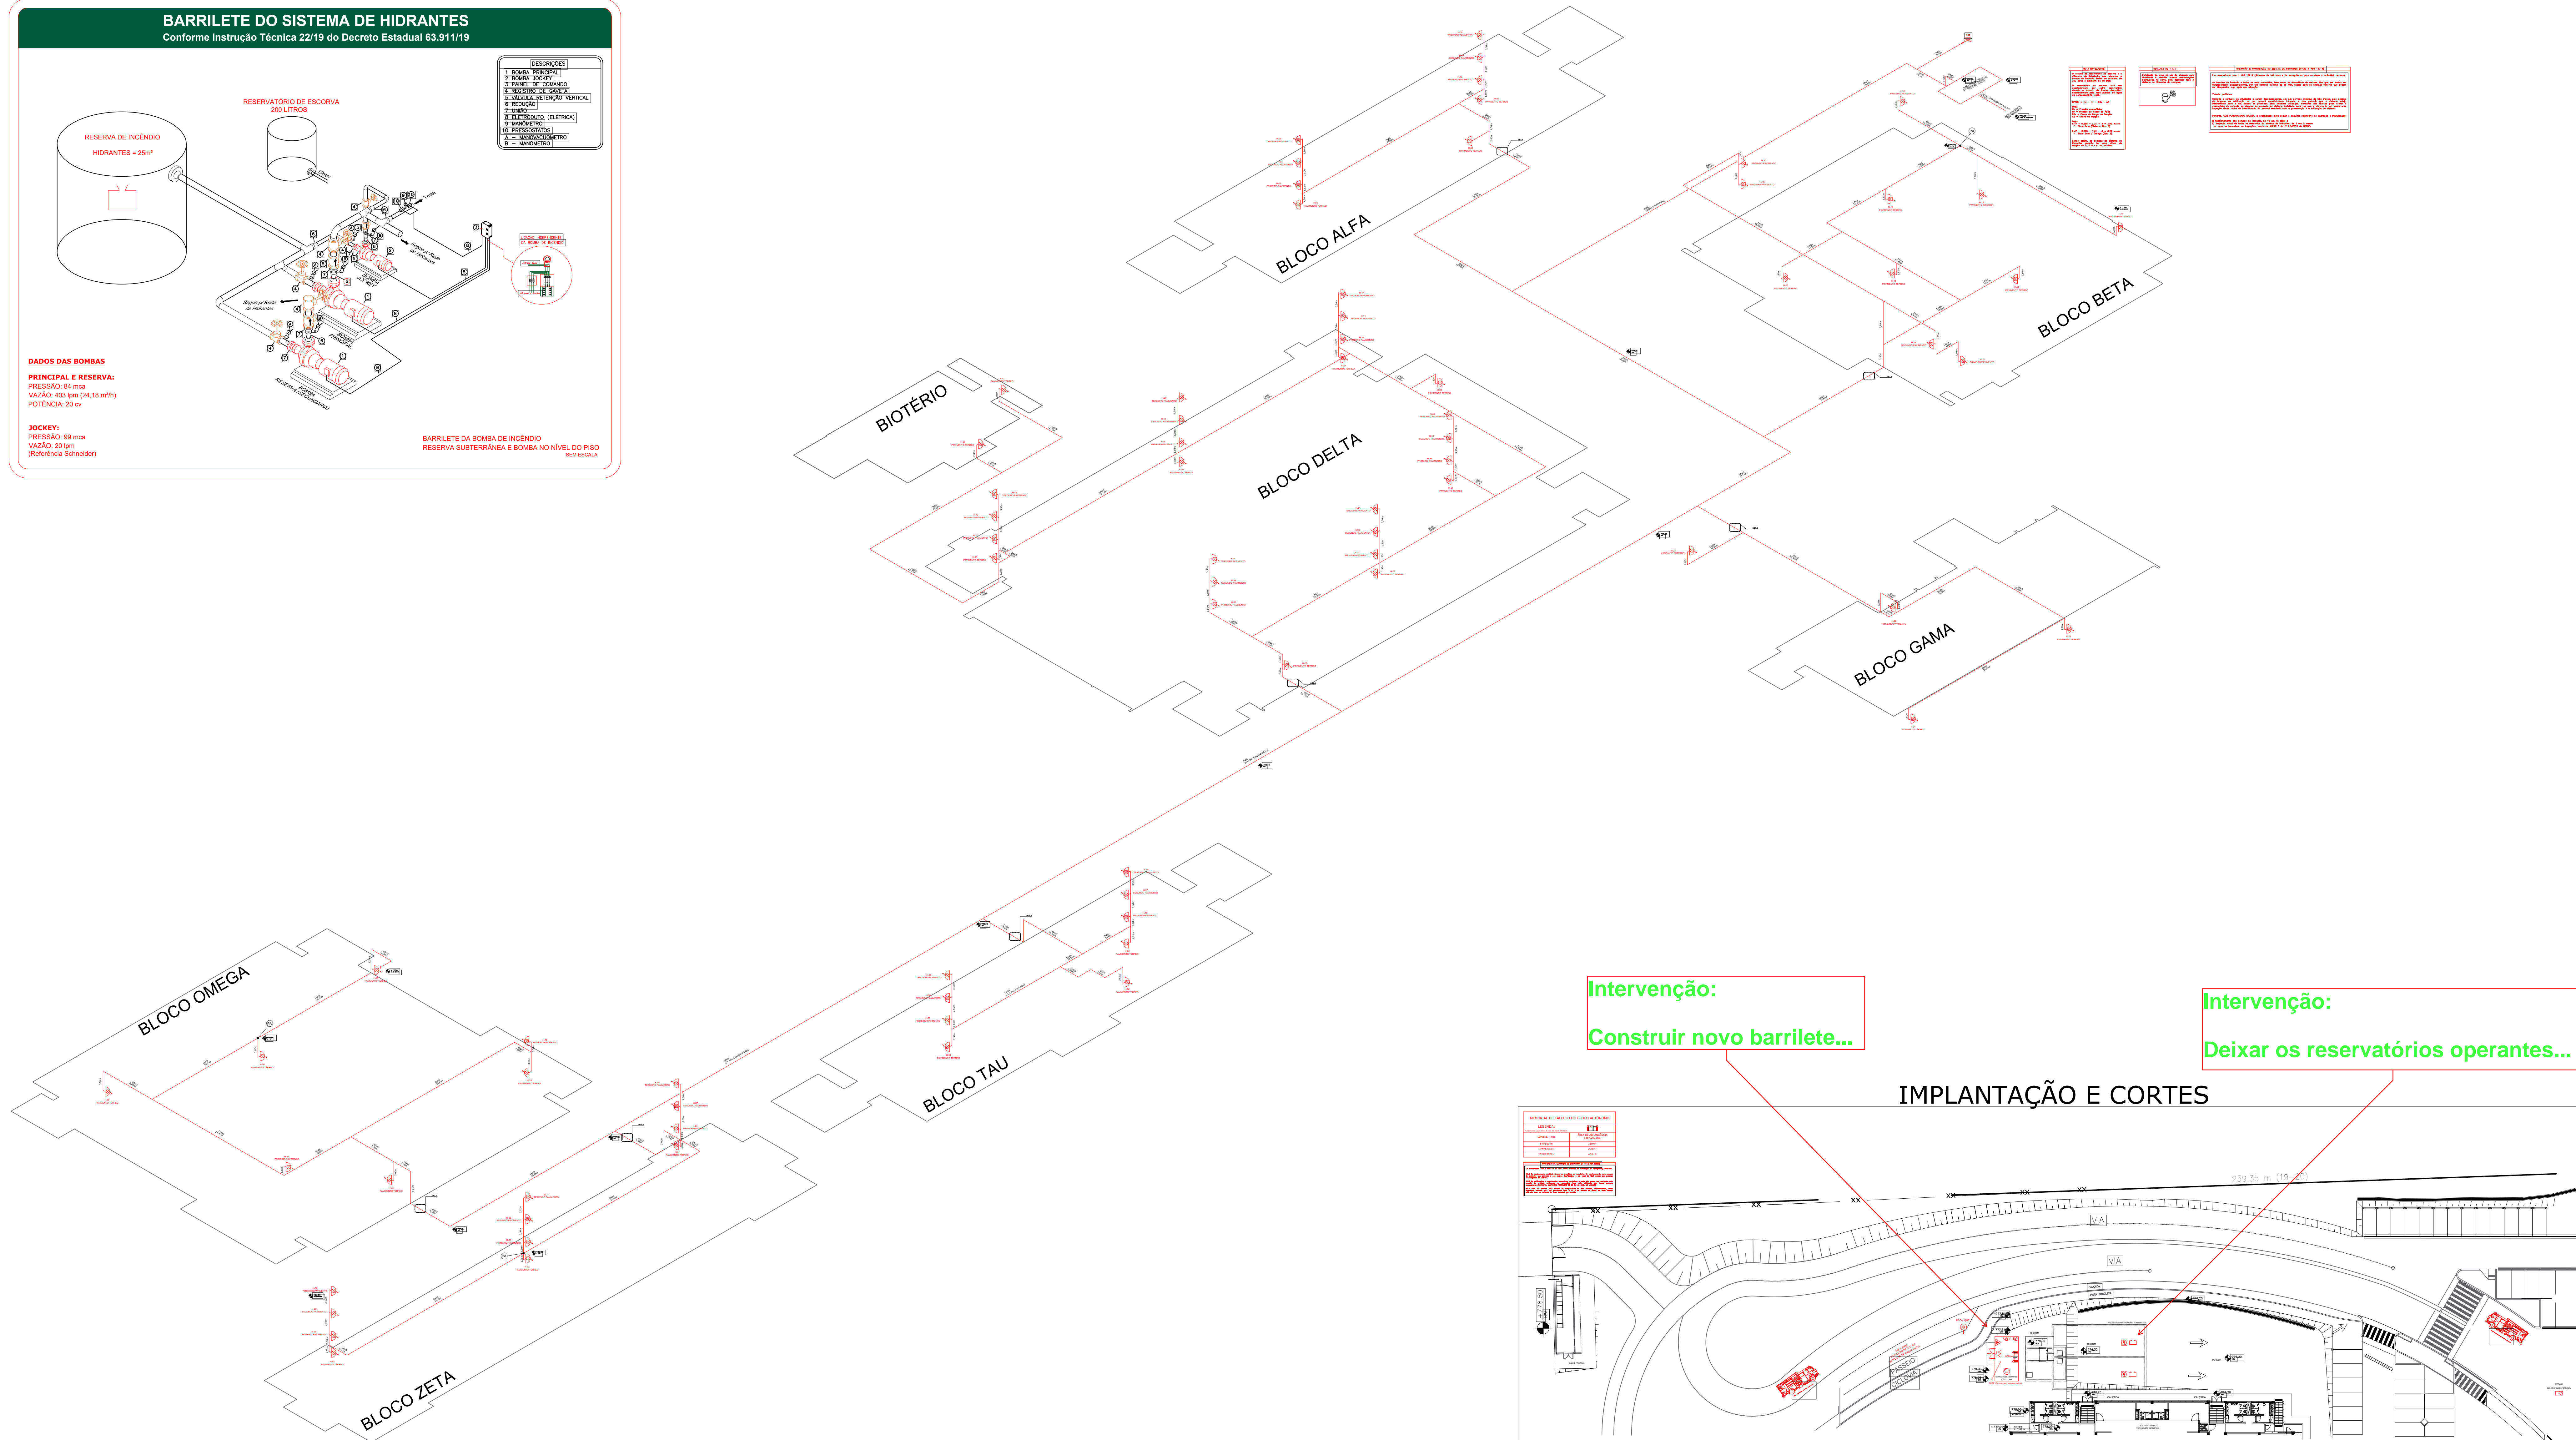

**Intervenção:**  
**Construir novo barrilete...**

**Intervenção:**

**Deixar os reservatórios operantes...**

[illegible]