


621 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

**Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.**

Conter barras antipânico.

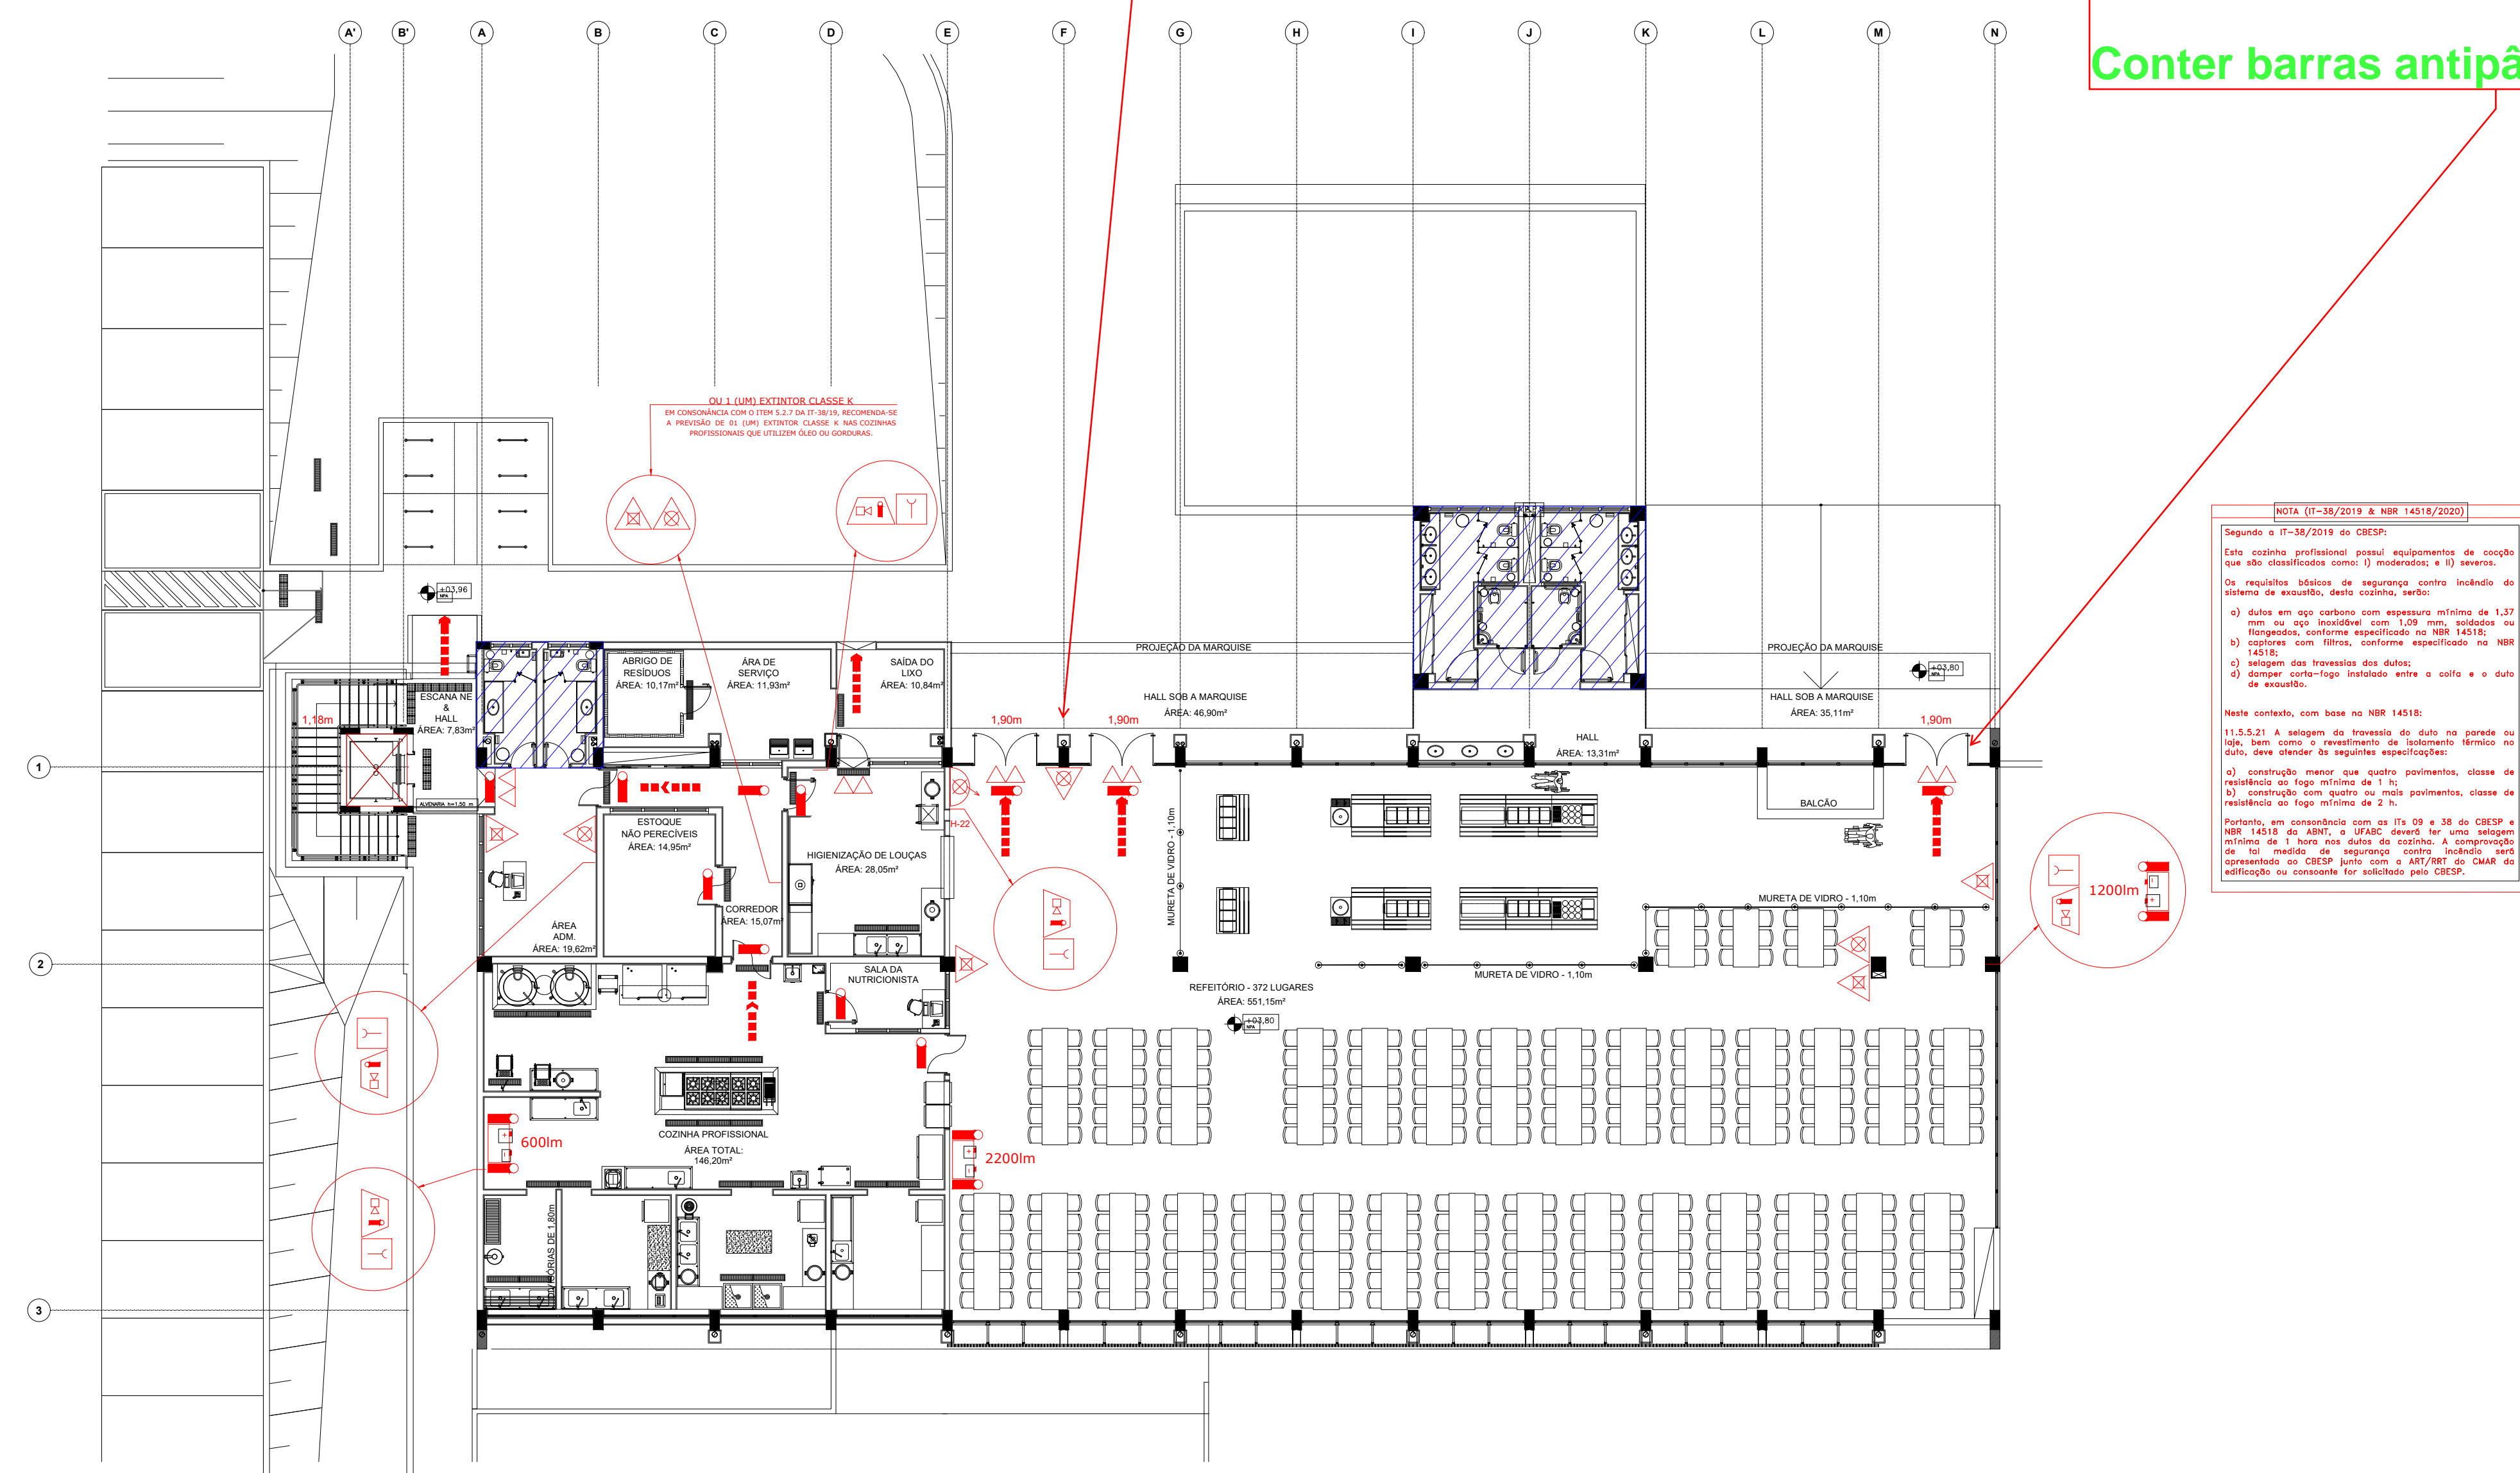


TEMOS 3 PORTAS CUJA SOMA SÃO DE 5,70m, PORTANTO, O DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

QUANTITATIVO ELEMENTOS DO SPCI			
			0
	9		0
	9		0
	1		0
	1		0
	3		1
	10		0
	12		1
	2		1
	0		29
	0		7

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO			
Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19			
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA (2-A)		PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC (20-BC)		ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUEIROS AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)		REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS DE CHUEIROS AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO SOBRESSACOS		AVISADOR SONORO E VISUAL (SOM SIRENE)
	HIDRANTE SIMPLES		DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE-FORÇO
	REGISTRO DUPLO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO TIPO LIGA-DESLIGA)		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENTRE-FORÇO
	BOMBA DE INCÊNDIO		DETECTOR DE GÁS PONTUAL
	RESERVA DE INCÊNDIO		CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
	VASO SOB PRESSÃO		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)		SAÍDA FINAL DA ROTA
	TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	ÁREAS FRIAS		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		BARRA ANTIPÂNICO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		ACESSO DE VISTURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A PROVA DE EXPLOSAO E PÓ		ESCALA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA AO FOGO
	GRUPO MOTOGERADOR		LOCAL CONFINADO

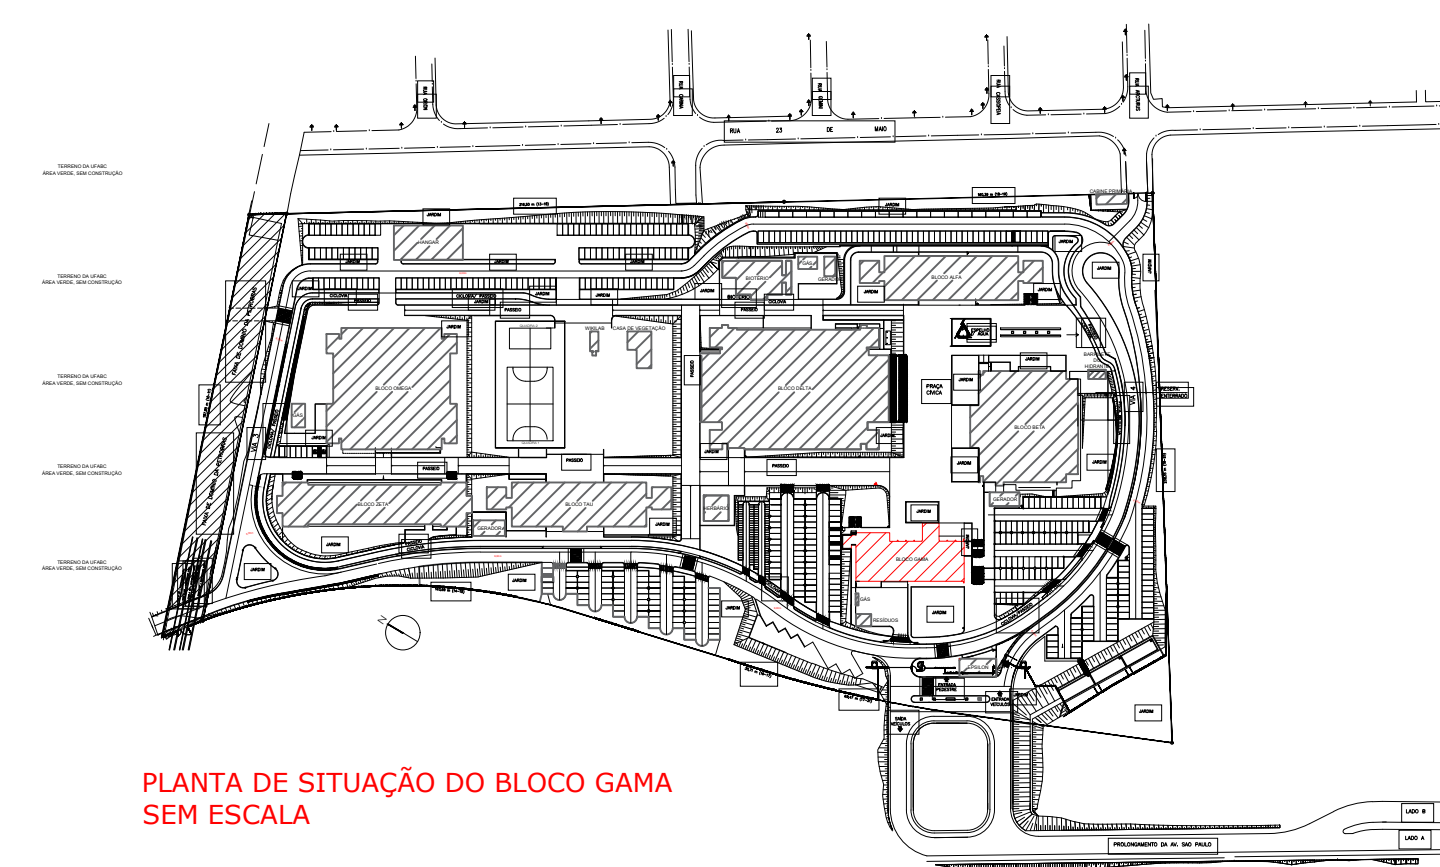

PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO GAMA
SEM ESCALA