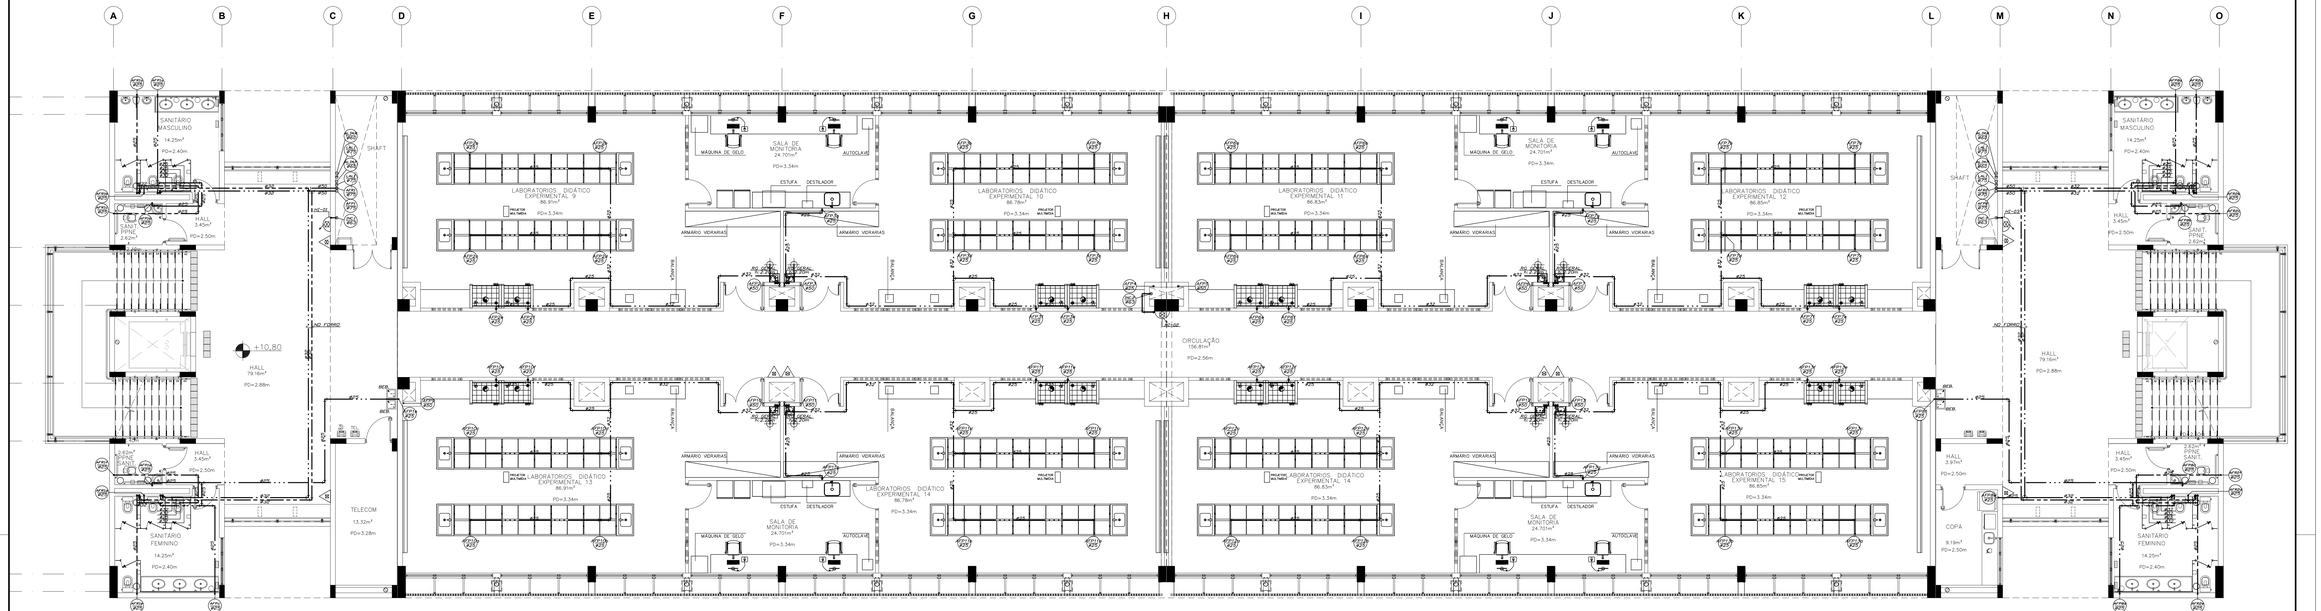

4 UFABC – BLOCO ZETA
Planta do Terceiro Pavimento
ESCALA/1:75

LEGENDA

BA.A	–	BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA ACOPLADA
BEB	–	BEBEDOURO
ENT	–	ENTRADA DE ÁGUA
INSP.	–	INSPEÇÃO
INT.	–	INTERLIGAÇÃO
LA	–	LADRÃO
LI	–	LIMPEZA
LV	–	LAVATÓRIO
MIC	–	MICTÓRIO
TB	–	TORNEIRA DE BÓIA
SUC	–	SUCÇÃO

HIDRANTE	–	CAIXA DE INCÊNDIO (HIDRANTE 60x90x17)
TB	–	TORNEIRA DE BÓIA
RP	–	REGISTRO DE PRESSÃO
RG	–	REGISTRO DE GAVETA
VM	–	VÁLVULA PARA MICTÓRIO
VR	–	VÁLVULA DE RETENÇÃO
VS	–	VÁLVULA DE SEGURANÇA

COLUNAS

AFP	–	COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
AFR	–	COLUNA DE ÁGUA FRIA REUSO
(LA,LI) #	–	COLUNA DE LADRÃO E LIMPEZA
INC #	–	COLUNA DE INCÊNDIO
ALIM #	–	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO CX. POTÁVEL
ALIM #	–	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO CX. REUSO

TUBULAÇÕES

	–	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	–	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA REUSO
	–	TUBULAÇÃO DE AVISO / LADRÃO / LIMPEZA
1	–	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
	–	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L CARGA EXTINTORA 2A
	–	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6Kg CARGA EXTINTORA 5B:C
	–	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4Kg CARGA EXTINTORA 10B:C

NOTAS - ÁGUA POTÁVEL E REUSO

1– Toda a rede de água fria será em PVC soldável classe 15 – ref. Tigre.
2– Todas as ligações da rede com equipamentos, utilizar uniões.
3– Todas as conexões que recebem metais, serão de bronze ref. Eluma.
4– Toda a tubulação deverá ser executada com suportes que evitem flambagem.
5– Deverá ser utilizado fita de teflon para vedação das juntas rascadas e adesivo plástico para vedação das juntas soldadas.

NOTAS - INCÊNDIO

Tubulações

1) Toda a rede aparente de incêndio deverá ser em cobre classe A.
2) Todas as ligações da rede com equipamentos utilizar uniões.

Conexões

Serão em Cobre e Bronze .REF.: Eluma.

PENAS PLOTAGEM
09=01=0,10
10=01=0,20
12=01=0,50
20=01=0,35
32=01=0,30
33=01=0,20
40=01=0,10
50=01=0,40
51=01=0,20
52=01=0,25
53=01=0,60
100=01=0,00
105=01=0,10
120=01=0,40
125=01=0,50
122=01=0,90
129=01=0,08
130=01=0,00
131=01=0,60
136=01=0,25
140=01=0,50
150=01=0,70
160=01=0,50
161=01=0,50
200=01=0,80
203=01=0,40
211=01=0,80
250=252=0,15
252=252=0,15
253=253=0,15

RESTAM/TEXT=0,15
ESCALA DE PLOTAGEM
20=1

RAMOSKA & CASTELLANI
ARQUITETURA
Rua Ribeirao Preto,402 - Bairro Mauá
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

Descrição de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	
01	REVISÃO CONFORME LAYOUT DE ARQUITETURA ATUALIZADO E COMENTÁRIOS EM GERAL	23/08/2011
00	PRÉ-EXECUTIVO	12/08/2011

UFABC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - UFABC/SBC

OBRA: CSB - CAMPUS SÃO BERNARDO
FASE: PROJETO BÁSICO
DISCIPLINA: HIDRÁULICA
LOCAL: RUA DO TÚNEL S/N°
DESCRIÇÃO: PRÉDIO ZETA - 3° PAVIMENTO ÁGUA FRIA

PROJETO:	RAMOSKA & CASTELLANI	APROVADO:	
DESENHO:	JESSICA CARVALHO	ESCALA:	1:75
RESP. TEC.:	LEONARDO H. SIMÕES CREA 50632136681	DATA:	12/08/11

DISCIPLINA: H
REVISÃO: 01
FOLHA: 04/05

CSBBLZE–H–AF–130–R01