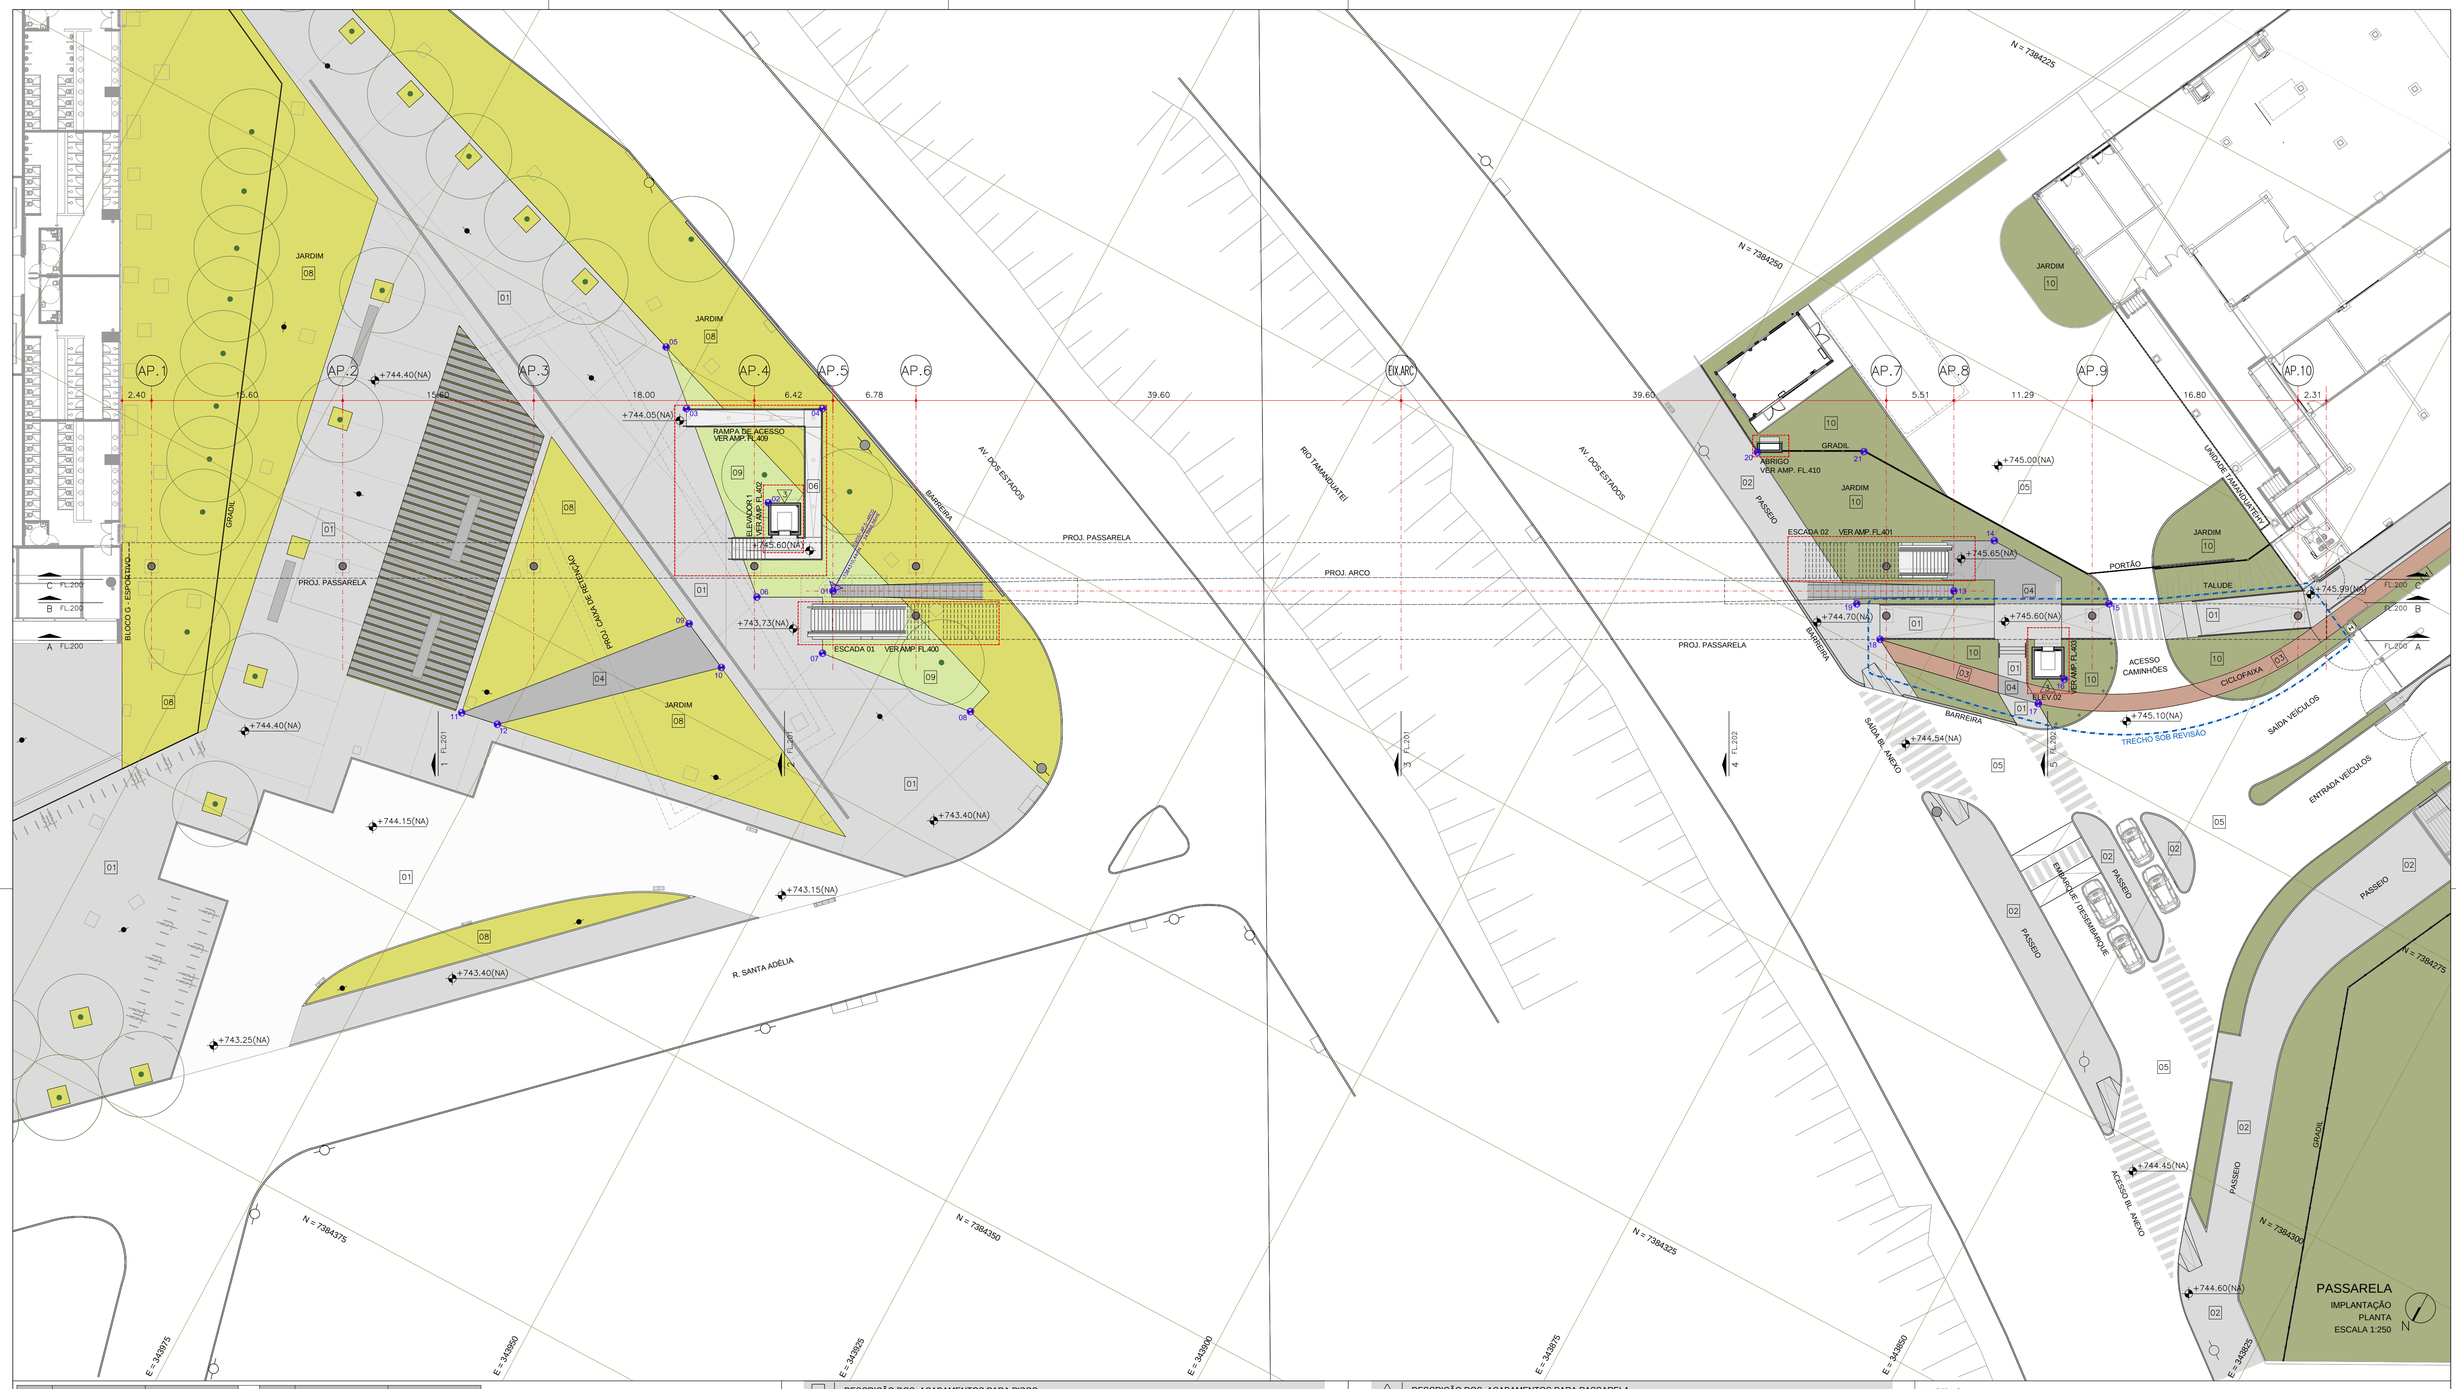


| PTO | N | E | PTO | N | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7384310.447502 | 343956.550997 | 12 | 7384332.942913 | 343975.585298 |
| 2 | 7384306.574842 | 343964.587669 | 13 | 7384267.377877 | 343875.831767 |
| 3 | 7384302.948089 | 343974.094232 | 14 | 7384262.204726 | 343874.845921 |
| 4 | 7384297.722730 | 343964.301087 | 15 | 7384262.338956 | 343864.157570 |
| 5 | 7384299.292086 | 343977.930867 | 16 | 7384269.485555 | 343864.487243 |
| 6 | 7384313.808492 | 343961.787892 | 17 | 7384272.240191 | 343865.422129 |
| 7 | 7384315.332106 | 343954.905195 | 18 | 7384273.699402 | 343879.284595 |
| 8 | 7384313.846192 | 343942.012785 | 19 | 7384272.036268 | 343882.331854 |
| 9 | 7384318.324427 | 343965.648603 | 20 | 7384264.933009 | 343895.311810 |
| 10 | 7384320.242491 | 343961.644128 | 21 | 7384260.793697 | 343887.660304 |
| 11 | 7384333.482366 | 343978.607252 | | | |

| | DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA PISOS |
|---|---|
| 01 | PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, E=7cm |
| 02 | PASSEIO EM CONCRETO USINADO ARMADO, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY |
| 03 | CICLOVIA EM CONCRETO PIGMENTADO, ACABAMENTO CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY |
| 04 | PISO DRENANTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, 10X20X06CM, COR GRAFITE - PAGINAÇÃO TIPO TIJOLINHO (AMARRAÇÃO) |
| 05 | VIÁRIO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COR NATURAL, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNID. TAMANDUATEHY |
| 06 | PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE |
| 07 | DEGRAU EM CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE |
| 08 | JARDIM EXISTENTE |
| 09 | JARDIM NOVO A SER EXECUTADO |
| 10 | JARDIM A SER EXECUTADO - VER PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE TAMANDUATEHY |

| | DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA PASSARELA |
|---|---|
| 01 | ARCO ESTRUTURAL EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHAÇÃO |
| 02 | PILAR EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHAÇÃO |
| 03 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETO |
| 04 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 14), REVESTIDA COM PASTILHA DE PORCELANA, 2.5x2.5cm, COR BRANCO |
| 05 | CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO |
| 06 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM PAINEL EM GRADIL ELETROFUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR VINHO |
| 07 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR BRANCA |

| | DESCRIÇÃO DOS ACABAMENTOS PARA COBERTURA |
|---|---|
| 01 | LAJE IMPERMEABILIZADA |
| 02 | ABA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, COR PRETO |
| 03 | ABA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE |

NOTAS:

1. ESTE DESENHO FOI PROJETADO PARA USO ESPECÍFICO NO LOCAL ABAIXO DESCRITO, NÃO SENDO AUTORIZADA A REPRODUÇÃO EM OUTRO LOCAL.
2. TODAS AS COTAS ESTÃO EM ACABADO, QUANDO NÃO HOUVER OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
3. CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA, NÃO TOMAR MEDIDAS COMO ESCALA, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DO DESENHO, COMUNICAR O RESPONSÁVEL PELA OBRA.
4. TODAS AS TINTAS, VERNIZES, COLAS, ADESIVOS, SELANTES DEVEM ESTAR DENTRO DO LIMITE MÁXIMO DE COV (composto orgânico volátil).
5. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES E DETALHES ESPECÍFICOS.
6. QUAISQUER DÚVIDAS DEVEM SER ESCLARECIDAS JUNTO AO COORDENADOR DO PROJETO.
7. VERIFICAR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO O NÚM. DA REVISÃO, SEMPRE AO LADO DO NÚM. DA FOLHA.
8. CONFIRMAR EM PROJETOS ESPECÍFICOS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURA, PLANALTIMÉTRICO, ENTRE OUTROS.
9. QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EXECUTADA DEVERÁ SER CONTATADO O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
10. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER ANTI-CORROSIVAS.
11. PROCURAR POR RESPECTIVA PRANCHA DE DETALHES PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE PROJETO.
12. O DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 9050/2015 E ABNT NBR NM 313/2007.
13. O DIMENSIONAMENTO E RESISTÊNCIA DOS GUARDA-CORPOS ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 14718/2008 E NBR 15575/2013.
14. A COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 16.537/2016 E NBR 9050/2015.
15. PREVER PONTOS DE ANCORAGEM PARA "LINHA DA VIDA" AO LONGO DA ESTRUTURA DA PASSARELA, EM ATENDIMENTO À NR-18 E NBR 16325.
16. DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SENDO O GABARITO SOB A PASSARELA SUPERIOR A 5,50M, FICA DISPENSADO A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ALTURA.
17. FOI ADOTADA A ALTURA DE GUARDA-CORPO DE 1,20m PARA O CÁLCULO DA AÇÃO DO VENTO NAS ANÁLISES DINÂMICAS E ESTRUTURAIS DA PASSARELA. ASSIM, TAL ALTURA NÃO DEVERÁ SER ALTERADA.

| Nº | MODIFICAÇÕES | APROVAÇÃO | DATA | APROVAÇÃO | DATA | OBSERVAÇÕES | DESENHOS DE REFER. | N. | APROVAÇÃO | DATA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOR DO PROJ. | | UFABC | | | | | UFABC | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 5 | REVISÃO 05 | CLAUDIO | 07/2021 | | | | | | APROVACAO | DATA | |
| 4 | REVISÃO 04 | CLAUDIO | 08/2019 | | | | | | AUTOR DO PROJ. | | |
| 3 | REVISÃO 03 | CLAUDIO | 07/2019 | | | | | | | | |
| 2 | REVISÃO 02 | CLAUDIO | 05/2019 | | | | | | | | |
| 1 | REVISÃO 01 | CLAUDIO | 04/2019 | | | | | | | | |
| 0 | EMISSÃO INICIAL | CLAUDIO | 03/2019 | | | | | | | | |


Libeskindllovet

Claudio Libeskind I CAU. A10191 I
r.vitorino carmilo 378 I campos elíseos
01153-010 I sp I tel 3666 6633
arq@lla.arq.br

ENESCIL
ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

RUA ALVES GUIMARÃES, 507 SOBRELOJA BLOCO A
SÃO PAULO/SP CEP:05410-000 FONE: (011) 3087-0055
FAX: (011) 3063-0801 e-mail: eng.projetos@enescil.com.br


| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Nº PROJETO: |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO LIBESKIND | | CATÃO FRANCISCO RIBEIRO | | 3716 |
| PROJETISTA: | | PROJETISTA: | | |
| ARIANE D'ANDREA | | JOSÉ ARMANDO GUARITA | | |
| ASSINATURA: | | ASSINATURA: | | |
| CREA/CAU: | DATA: | CREA/CAU: | DATA: | |
| A10191-5 | 29/03/2019 | 0600512333 | 29/03/2019 | |

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André

UFABC

| | | |
|---|---|---|
| ETAPA – ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA PASSARELA | | PE-AR |
| CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - NÍVEL DA AV. DOS ESTADOS | | FOLHA: G 000 |
| LOCALIZAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO: PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO - CAMPUS SANTO ANDRÉ | | |
| ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC-CSA-ENS-PE-AR-G-IMP-000-R05.dwg | REVISÃO DA FOLHA: R05 / ESCALA: 1:250 | DATA: 29/03/2019 |