



**Verificar infra para a iluminação de emergência;  
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.**

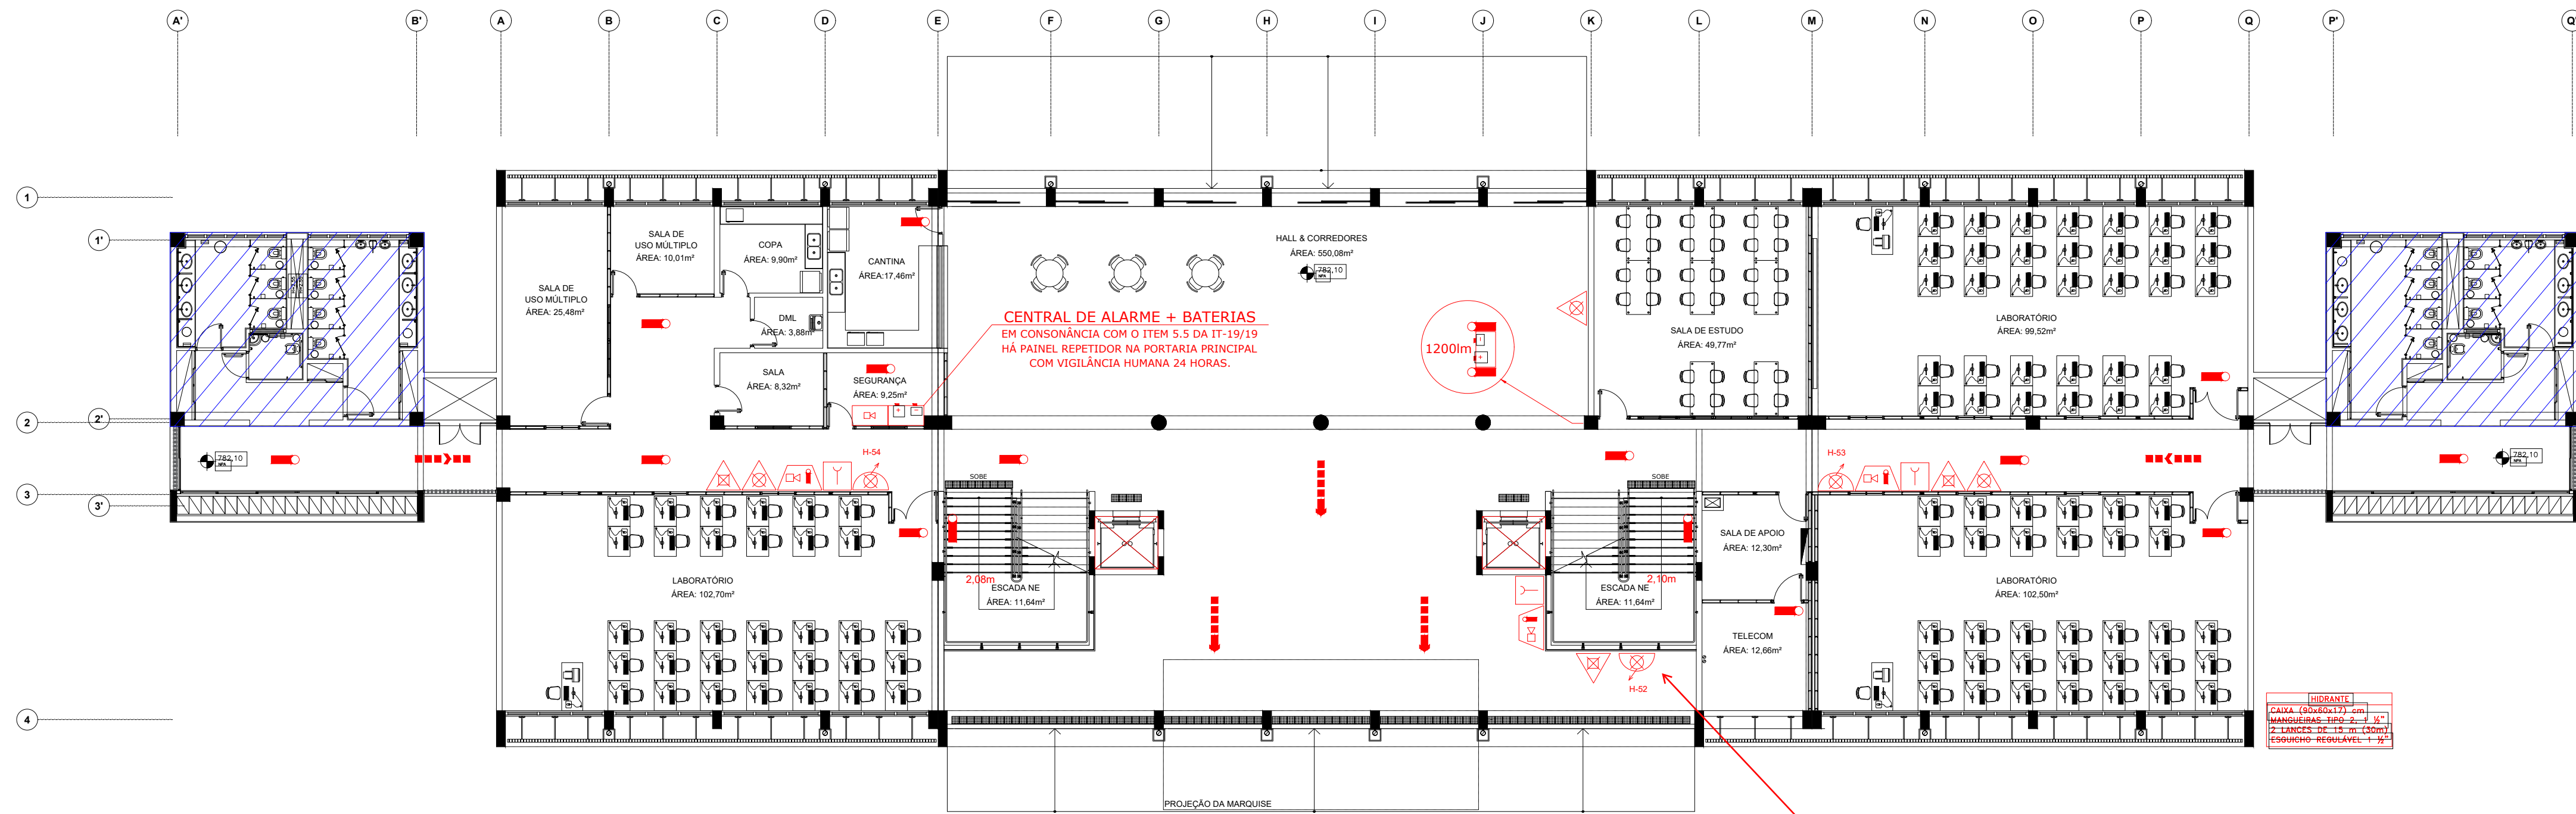

324 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

324 pessoas (162 de cada lado)  
 $162 \text{ pessoas} = \left(\frac{162}{100}\right) = 2\text{UP}$   
 $2 \times 0,55 = 1,10\text{m} (1,20\text{m})$





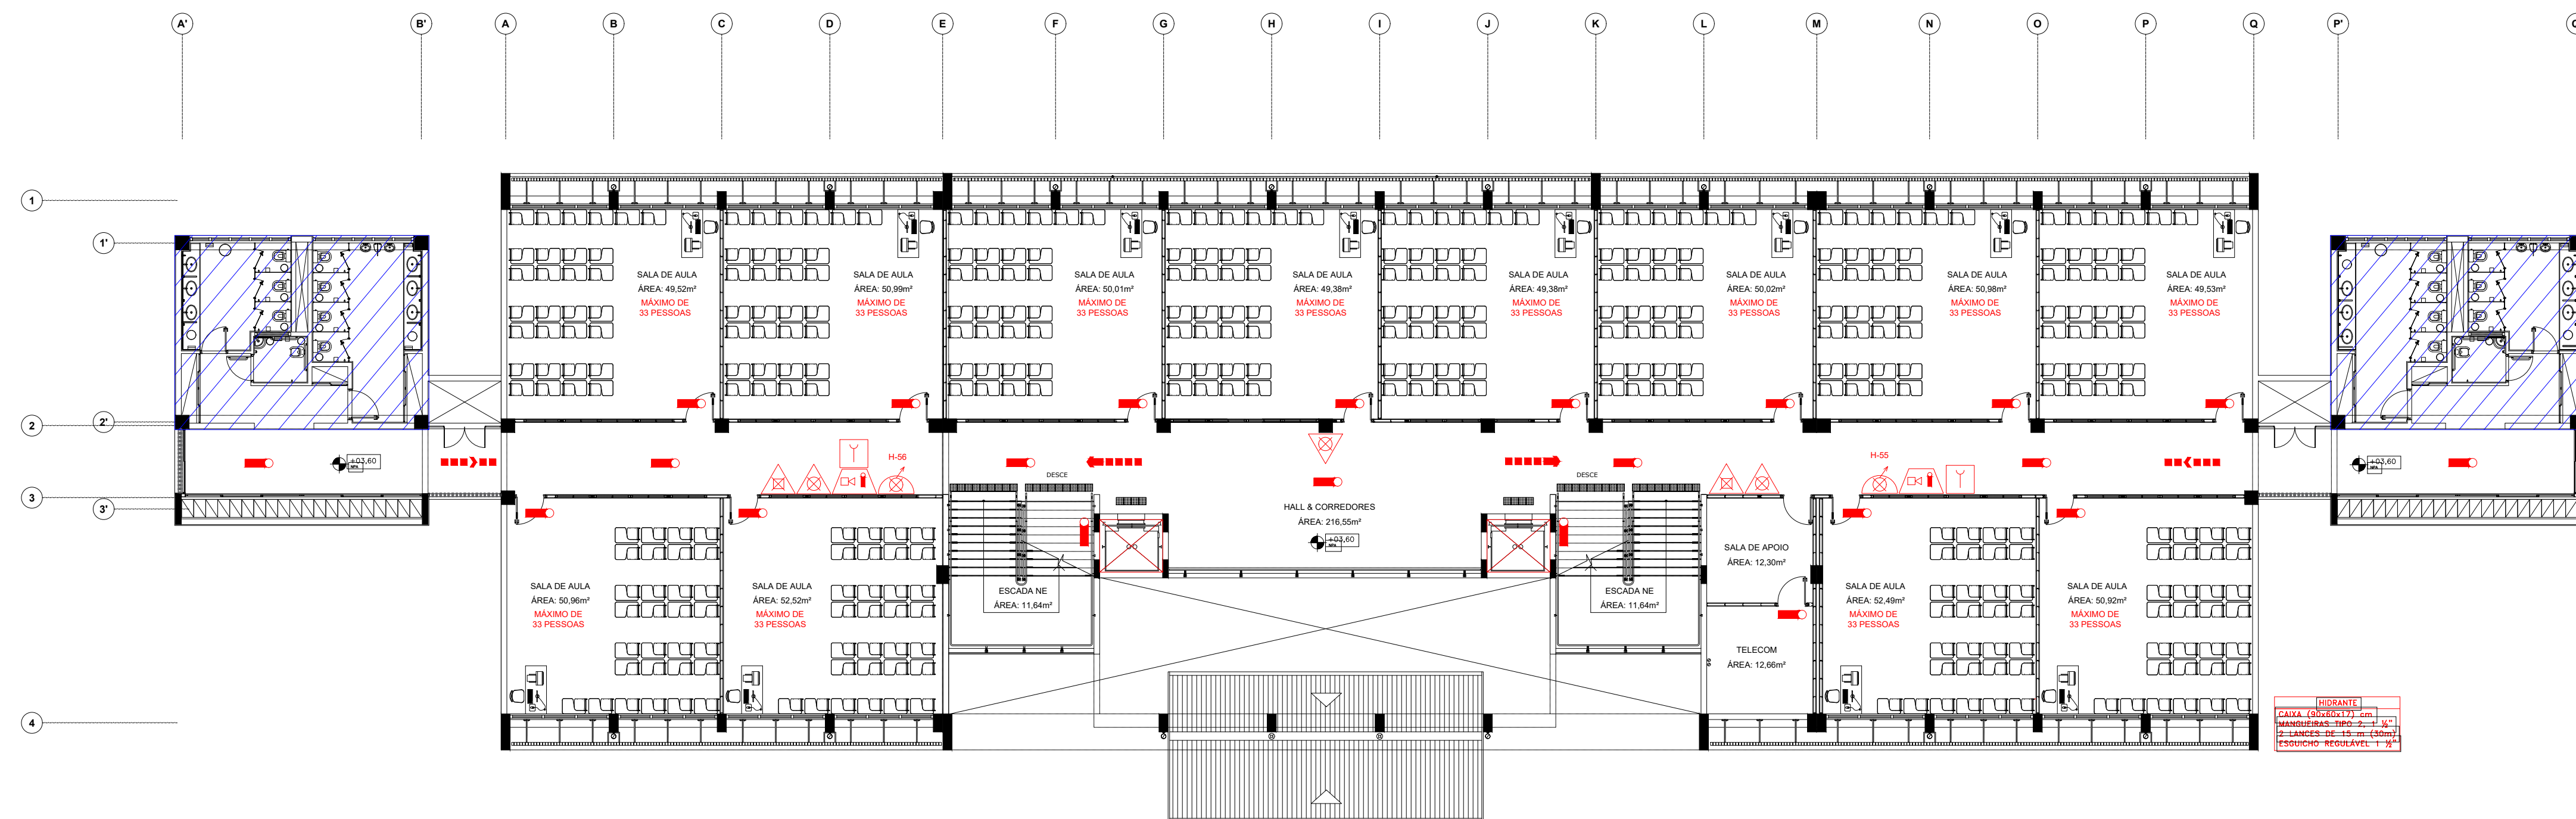







































**Intervenção:**  
**Instalar novo hidrante...**



436 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

436 pessoas (218 de cada lado)  
 $218 \text{ pessoas} = \left(\frac{218}{100}\right) = 3\text{UP}$   
 $3 \times 0,55 = 1,65\text{m}$

**SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014**

<div> <div> <b>LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO</b> </div> <div> Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19 </div> </div>			
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA (2-4)		PONTO (BICO DE SPRINKLER)
	EXTINTOR DE PÓ BC (20-BC)		ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUEIRO AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)		REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS DE CHUEIROS AUTOMÁTICOS
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO SOBERBORADAS		AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
	HIDRANTE SIMPLES		DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTRE-FORNO
	REGISTRO DUPLO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)		DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENTRE-FORNO
	BOMBA DE INCÊNDIO		DETECTOR DE GÁS PONTUAL
	RESERVA DE INCÊNDIO		CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL
	VASO SOB PRESSÃO		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
	TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)		SAÍDA FINAL DA ROTA
	TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO (ELEVADO)		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	ÁREAS FRIAS		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (ODI)
	CENTRAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		PARA-RAIO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		BARRA ANTIPÂNICO
	PANEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		ACESSO DE VIA PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA A PROVA DE EXPLOSAO E P		ESCALA DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA AO FOGO
	GRUPO MOTORIZADOR		LOCAL CONFINADO

